

RICOH

LPガス用単体型ガス漏れ警報器

リコピット

リコピット APH 20 N

新登場




スマート&コンパクトボディ。
多彩な取付板に対応した超進化形!

コンパクトで、壁にピッタリ。 当社以外の各種取付板にも簡単装着。

設置方法


1 新規設置する場合

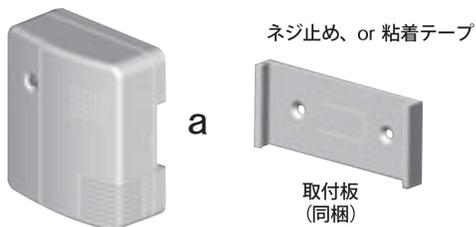


2 既設の取付板設置する場合

同梱の取付板アダプターと別売のアダプターを使い分ける事で、下図形状の取付板に設置ができます。

パターン1

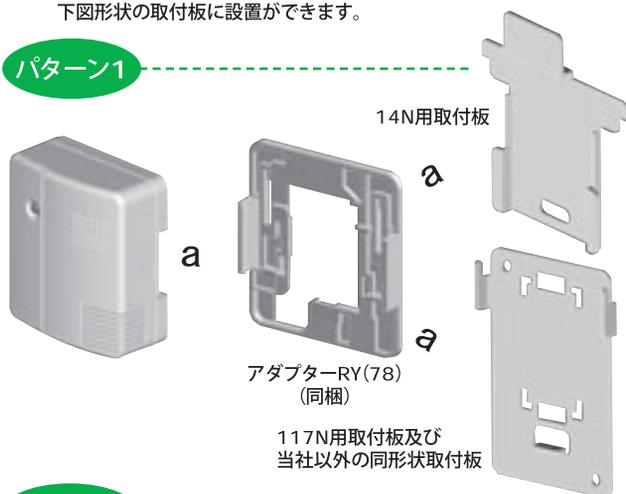

パターン2

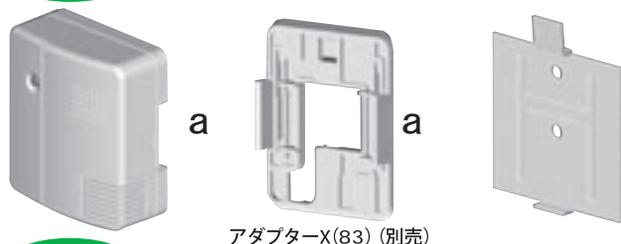

パターン3

必ず、アダプター X(83)を上下逆にして取付けて下さい。



※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

■ 取り付けがピタッと快適ワンタッチ


新採用のワンタッチ取付板を取付面に設置すれば、あとはリコーピット本体をはめ込むだけでOK。本体と取付面の間にスキマが生じないので、ピッタリ・スッキリと設置できます。しかもボディはコンパクトなので周囲の美観をそこねることもありません。また、取付板アダプタを使用することにより各種取付板にも対応しており、取替作業もカンタンです。

※一部機種を除く

主な仕様

型式	AP1・2D1	
外形寸法/重量	H78×W70×D33.5mm/約25g	
検知方式	接触燃焼方式	
警報方式	断続電子音、LED点滅(赤色)、自動復帰方式	
電源コード	タイプ	25m予備コンセント付
	タイプ	C3m一般プラグ(予備コンセントなし)
消費電力	11V(監視時) 11V(警報時)	
電源	AC100V±10% 50/60Hz共用	
警報ガス濃度	Eガス爆発下限濃度の1/10以上1/4以下	
付属品	取付板、取付板アダプター R(8) (8)、ホネジ、コード止め、粘着テープ、点検ガス	

外形寸法

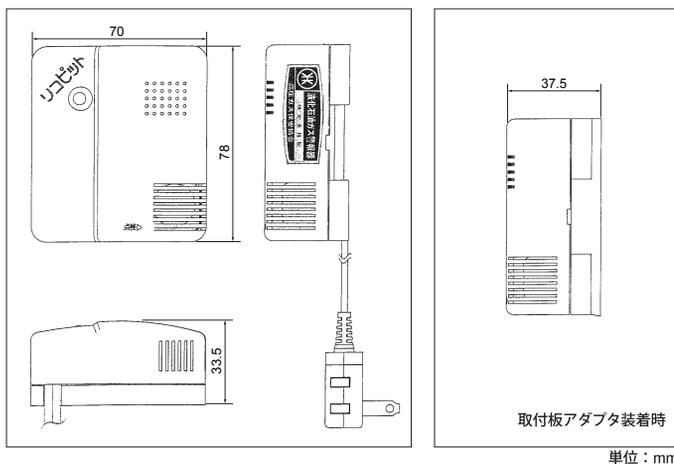

単位：mm

交換期限の表示
2005年

警報器の交換期限をお確かめください
有効期限 5年の警報器は、本体に貼付されている“交換期限表示ラベル”の有効期限に
したがって新品と交換してください。



安全にお使いいただくために……
ご使用前に「商品説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

リコーエレメックス株式会社

計量・計測事業本部 計量・計測販売事業部 〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-29 ☎052-856-0501

札幌支店 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1-3 ☎011(221)2521

大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町34-5 ☎06(6339)1261

仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-6-7 ☎022(236)3458

広島支店 〒730-0042 広島市中区国泰寺1-8-4 ☎082(249)3821

首都圏営業部 〒338-0002 さいたま市中央区下落合4-1-22 ☎048(855)2411

福岡支店 〒815-0032 福岡市南区塩原4-1-7 ☎092(552)3031

名古屋支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-29 ☎052(734)0521